
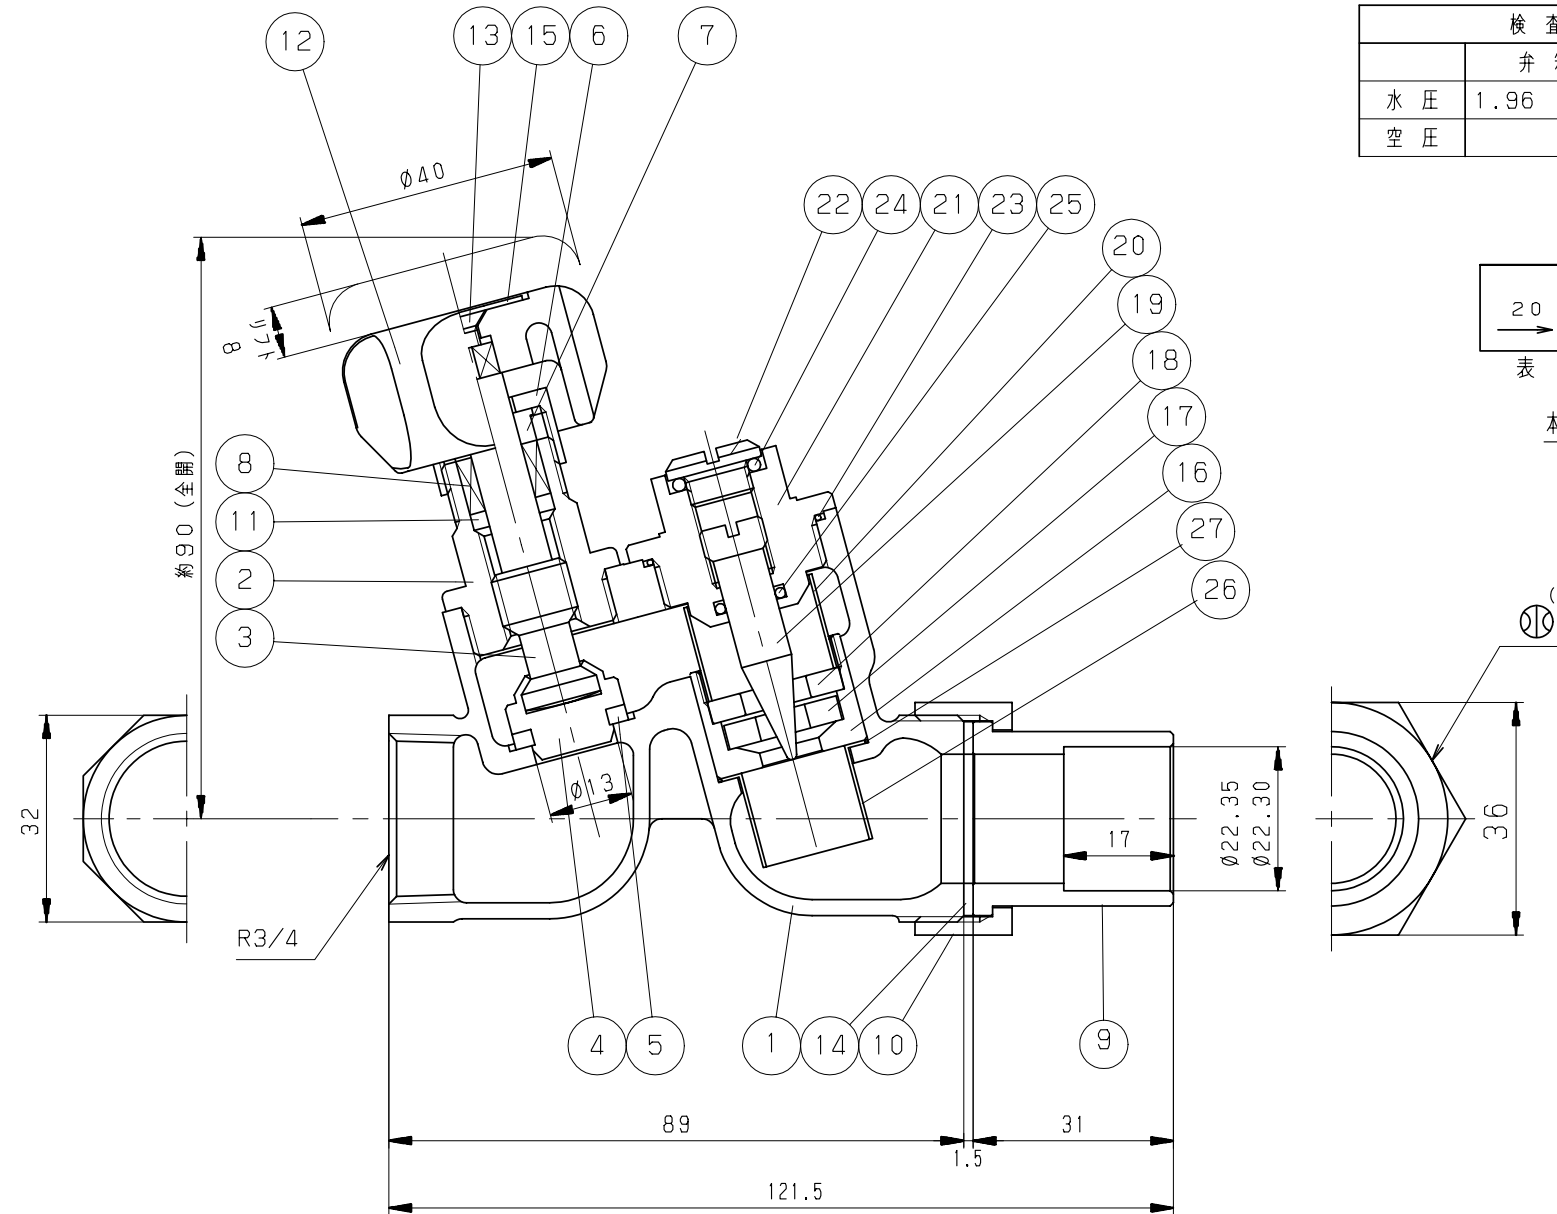


最高許容圧力
 80℃以下の冷温水 0.98MPa
 制御差圧 0.049~0.49MPa
 流量許容差 ±10% (2)
 設定流量 (ℓ/min)
 5, 7.5, 10, 12.5,
 15, 20, 25, 30

検査圧力		
	弁箱	弁座
水圧	1.96 MPa	1.08 MPa
空圧	MPa	MPa



部番	部品名	個数	材料	記 事
1	ボディ	1	CAC406	鉛除去表面処理
2	ボンネット	1	C3771B	鉛除去表面処理
3	ステム	1	耐脱亜鉛黄銅	
4	ディスクホルダー	1	耐脱亜鉛黄銅	
5	ディスク	1	ガラス入りPTFE	
6	グラウンドナット	1	C3604B	
7	グラウンド	1	C3604B	
8	グラウンドパッキン	1	ノンアスベストパッキン	
9	ユニオンニップル	1	C3771B	鉛除去表面処理
10	ユニオンナット	1	CAC406C	
11	パッキンワッシャ	1	C3604B	
12	ハンドル	1	樹脂	黒色
13	止めねじ	1	C3604B	クロムメッキ
14	ガスケット	1	ノンアスベストシート	
15	流量表示銘板	1	A1050P	黒色
16	カートリッジ本体	1	耐脱亜鉛黄銅	
17	ゴムオリフィス	1	H-NBR	
18	バックアップリング	1	C3604B	
19	ニードル	1	SUS304	
20	ストレーナ	1	SUS304	
21	キャップ	1	C3771B	
22	プラグ	1	C3604B	
23	OリングA	1	シリコンゴム	
24	OリングB	1	NBR	
25	OリングC	1	NBR	
26	パuffersネット	1	SUS304	
27	OリングD	1	NBR	

規格	面 間	三吉標準
	管 接 続	JIS B0203
	肉 厚	三吉標準
	圧 力 検 査	三吉標準
製 品 記 号		BVHHSN

青銅ハイテックバルブ
 給水・給湯用 (Rc×ソルタ[®]-)

年月日	2015.3.2	図 番	△		
承認	布施谷	B12-150025 REV-00	△		
検 図	望 月		△		
設 計	内 藤		△		
製 図	板 山		△		
			記号	日 付	承認

三吉バルブ株式会社

単位: mm

注記 (1) ⊕ は、浸出性能基準に合格し飲用に適することを表しています。
 (2) 差圧0.08MPa以下の流量は、0~20%となります。

