部番	部品名	個数	材料	記事
1	本体	1	C3771BD	クロムメッキ
16	銘板	1	PET	
19	ガスケット	1	NBR	
25	止めリング	1	C3604BD	
26	定流量器	1	POM+シリコンゴム	
45	Oリング	1	NBR	

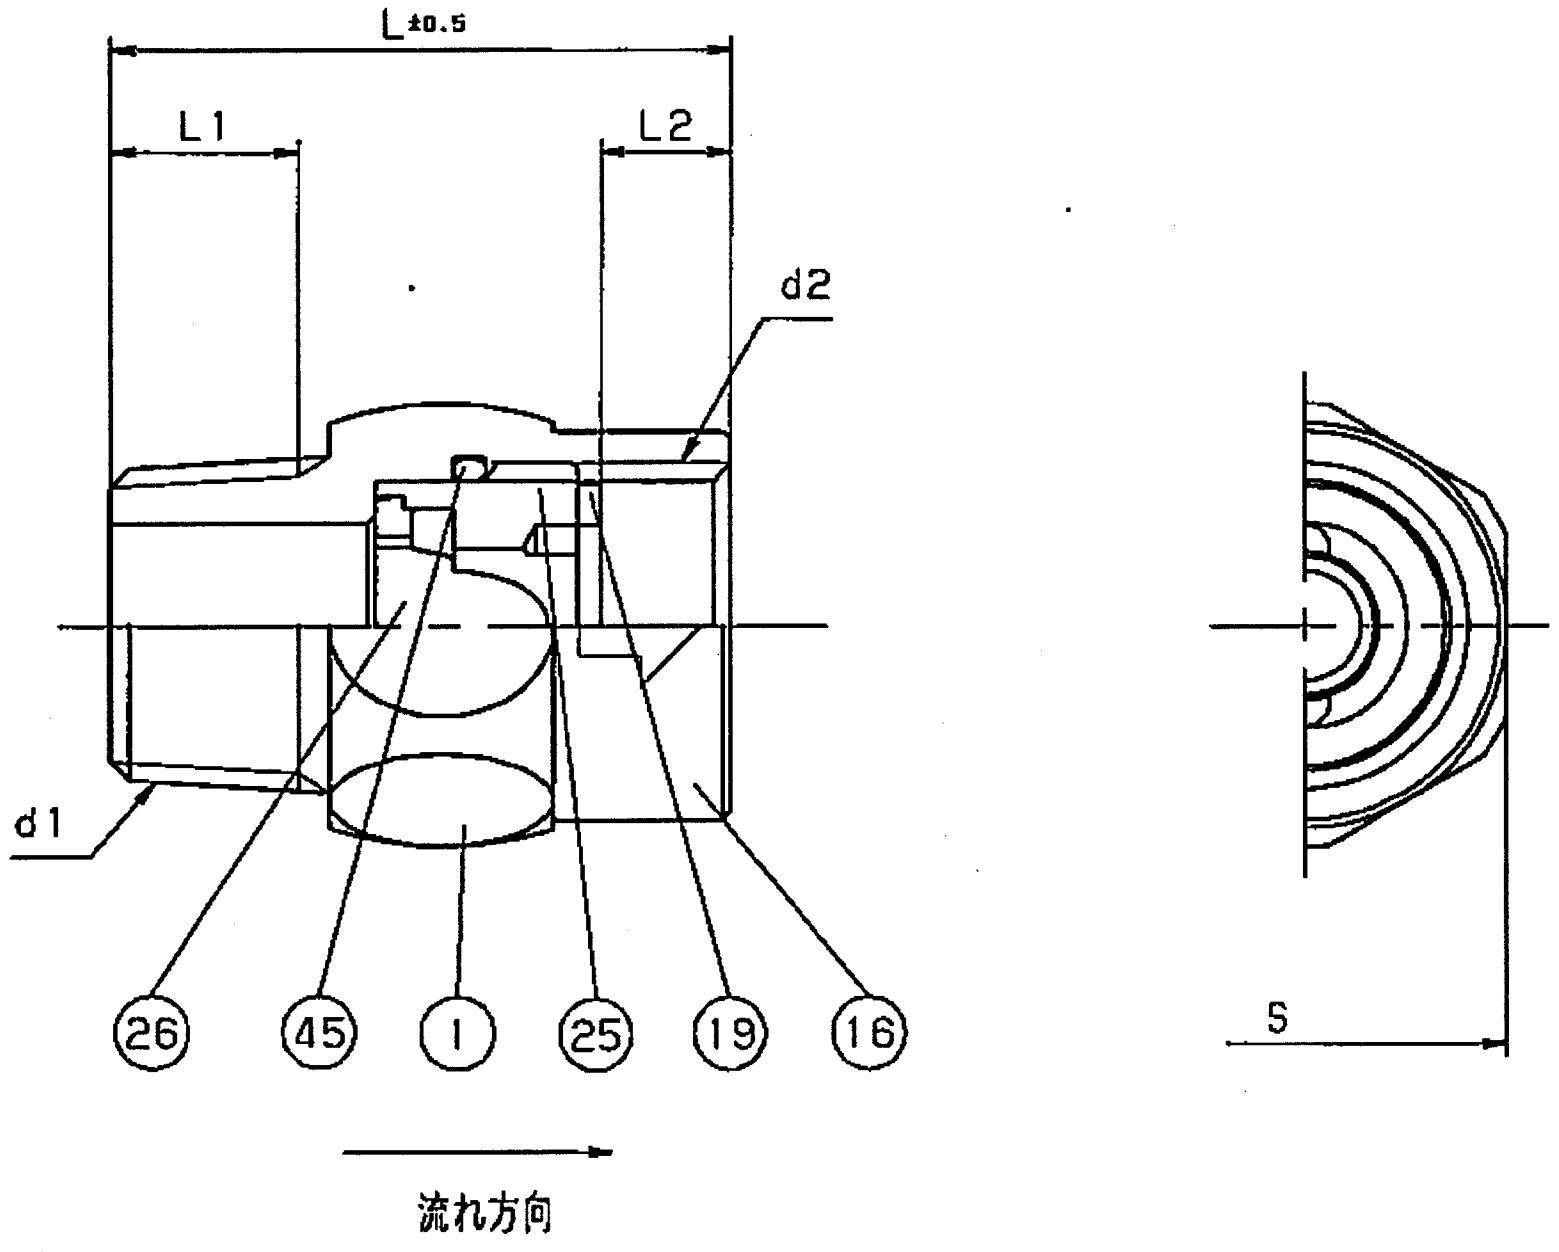

単位：mm

呼び径	d1	d2	L	L1	L2	S
13	R1/2	G1/2	43	14	8.5	26

注 (1) 最高許容圧力　水道水0.98MPa
(2) 制御差圧　0.15~0.49MPa
(3) 流量許容差　5ℓ/min:±20%
(4) 検査圧力(水圧)　弁箱1.72MPa

規格	面間	三吉標準
	管接続	JIS B0202/B0203
	肉厚	三吉標準
	圧力検査	(4)
製品記号		TB013-005L-A

B形水せん用定流量器

テーパーおねじX平行めねじ

年月日	2014.05.15	図番	△		
承認	小柳	826-000014 REV-00	△		
検図	中井		△		
設計	小倉		△		
製図	渡部		記号	日付	承認

三吉バルブ株式会社

MIYOSHI

最高許容圧力
水道水　0.98MPa
制御差圧　0.049~0.196MPa
流量許容差　±10%

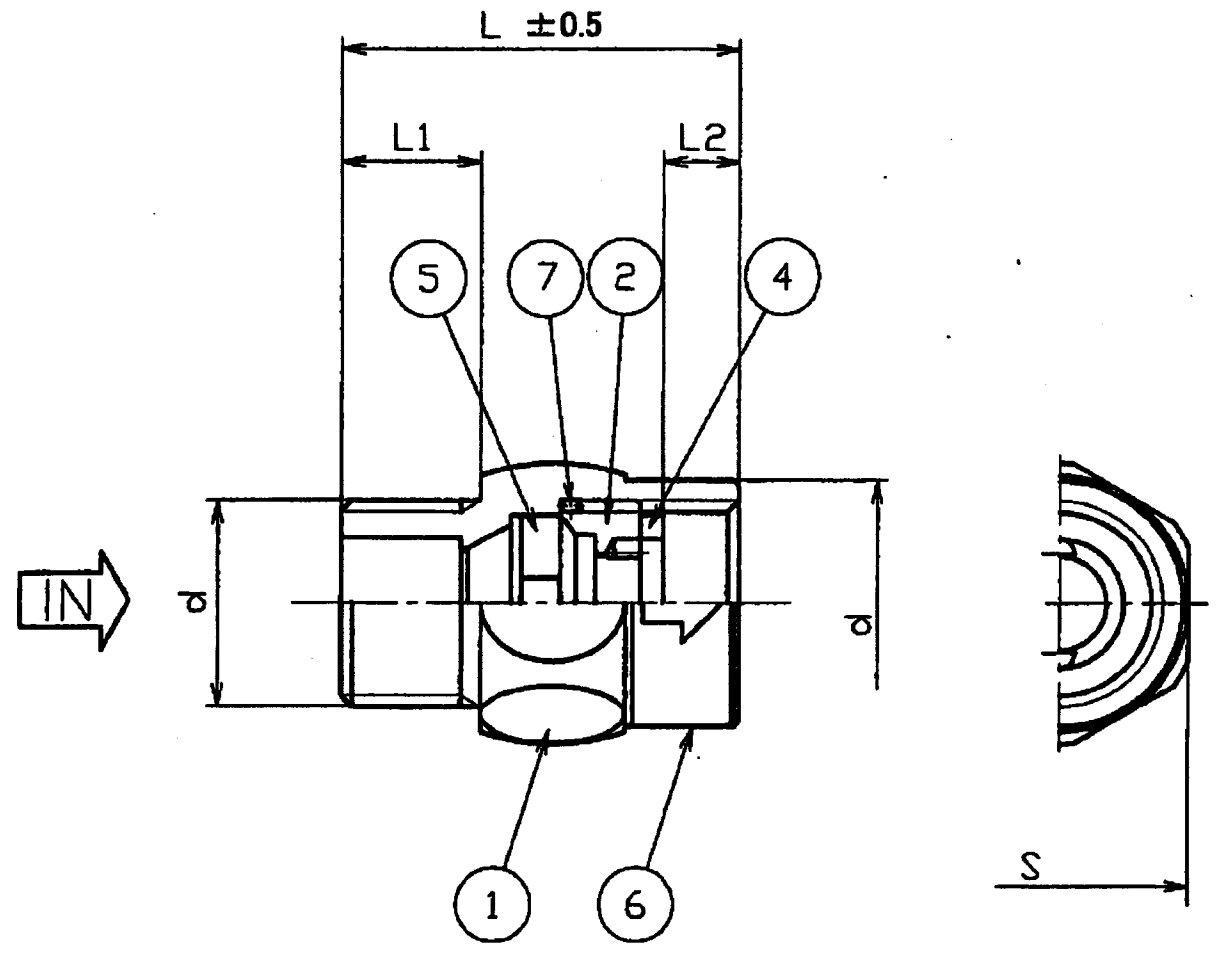

呼び径	d	L	L1	L2	S	設定流量　(ℓ/min)
13	G 1/2	40	14	7.7	26	7.5, 10, 12.5, 15

部番	部品名	個数	材料	記事
1	本体	1	C3771B	クロムメッキ
2	止めリング	1	C3604B	
4	ガスケット	1	NBR	
5	ゴムオリフィス	1	NBR	
6	銘板	1	テトロン	
7	Oリング	1	NBR	

検査圧力		弁箱	弁座
	水圧	1.72 MPa	MPa
	空圧	MPa	MPa

規格		
	面間	三吉標準
	管接続	JIS B0202
	肉厚	三吉標準
製品記号		TB013

B型水せん用定量器

年月日	2010.12.27	図番	△		
承認	布施谷	TB13-00000 REV-02	△		
検図	村瀬		△		
設計	成川		△		
製図	久木田		記号	日付	承認

三吉バルブ株式会社

MIYOSHI

2010-057